



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
ВСФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994
Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43
E-mail: info@rospotrebnadzor.ru
<http://www.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512
ИНН 7707515984 КПП 770701001

Вячеслову Д.Г.

info@rasba.ru

18.08.2026 № 09-11681-2026-19

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела Ваше обращение по вопросу проведения мониторинга и контроля показателя связанного хлора в бассейне и его нормировании, и сообщает.

В СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СП 2.1.4284-26) гармонизированы обязательные требования к используемым поставщиками услуг зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объемно-планировочным решениям, оборудованию, а также к организации профилактического и противоэпидемического режима и непосредственно к процессу предоставления услуг, несмотря на некоторые изменения формулировок, гигиенический смысл требований сохранен.

Согласно подпункту 10 пункт 73 СП 2.1.4284 очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа осуществляется методами, включающими фильтрацию с коагуляцией и вводом обеззараживающего агента, обеспечивающего качество воды в ванне бассейна в соответствии с нормативами, в том числе таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).


СанПиН 1.2.3685-21 конкретизируют нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания для всех видов объектов в том числе и для эксплуатации бассейнов и аквапарков.

В соответствии с подпунктом 20 пункта 73 СП 2.1.4284-26 при хлорировании воды уровень свободного (остаточного) хлора должен быть не менее 0,3 мг/л и не более 0,5 мг/л (для комбинированного метода очистки - не менее 0,1 мг/л и не более 0,3 мг/л), а водородный показатель (pH) должен быть в диапазоне 7,2 - 7,6.

Приложение № 6 СП 2.1.4284-26 регламентирует кратность проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении производственного контроля воды бассейнов.

При проведении мониторинга и контроля связанного хлора в бассейне, а также нормирования показателя связанного хлора хозяйствующим субъектам необходимо соблюдать требования подпунктов 10 и 20 пункта 73, приложения 6 СП 2.1.4284-26 и таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник Управления
санитарного благополучия населения

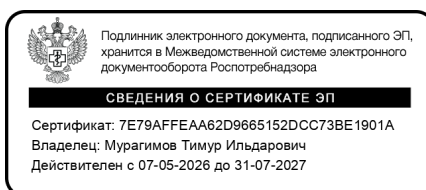

Т.И. Мурагимов